


UWAGA:  
1. Piony, instalację podstropową i prowadzoną w bruzdach ściemniwykonasz z rur niskosumowych;  
2. Przy pionach wykonać zabudowę np. C-K;

LEGENDA	
—	Przewody kanalizacyjne
—	Średnica/Materiał
—	Średnica/Materiał
—	Syfon z zaworem napowietrzającym
—	Właz budowlana
P	Symbol przyboru sanitarnego - pisuar
U	Symbol przyboru sanitarnego - umywalka
N	Symbol przyboru sanitarnego - natrysk
WC	Symbol przyboru sanitarnego - miska ustępowa
ZW	Symbol przyboru sanitarnego - zawór czepialny
W	Symbol przyboru sanitarnego - wpust podłogowy

Rzędna zero = 192,85 m n.p.m.

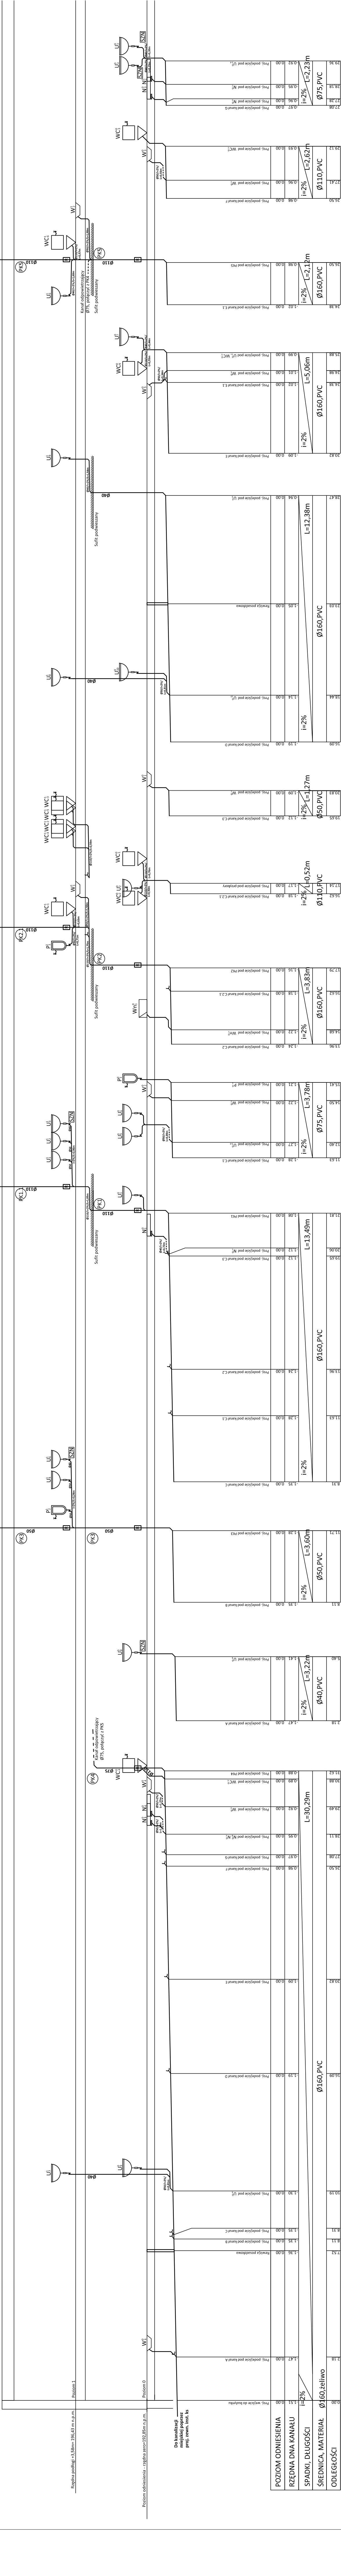

POZIOM ODNIESIENIA	0,00	2,18	7,52	8,11	10,19	16,09	20,82	26,50	27,08	28,11	29,49	30,88	31,52
RZĘDNA DŁUGOŚCI	0,00	1,47	1,35	1,35	1,30	1,19	1,09	0,98	0,97	0,95	0,92	0,88	0,88
ŚREDNICA, DŁUGOŚCI	Ø160, żeliwo	Ø40, PVC	Ø40, PVC	Ø40, PVC	Ø40, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC	Ø160, PVC
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,18	7,52	8,11	10,19	16,09	20,82	26,50	27,08	28,11	29,49	30,88	31,52